
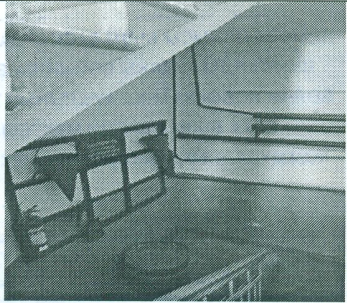
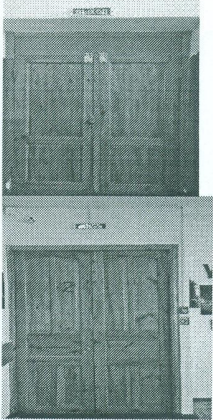
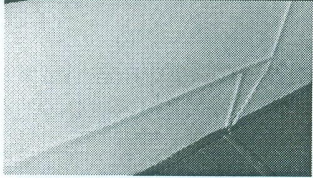



3	п.35 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования, учебных заведений	Грубое	В школе у главного входом под лестничным марше не допускать хранения горючего материал . Основания «Правил пожарной безопасности» утвержденный приказом	 Устранено
4	П.35 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Запоры на дверях эвакуационных выходов со спортзала и библиотеки обеспечить возможностью их своводного открытия изнутри без ключи.Основания п.34 «Правил пожарного безопасности»утвержденный приказом	 Устранено
5	П.66.Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В школе на путях эвакуации 1,2, и 3 этажах демонтировать горючие материалы, не соответствующие классу пожарной опасности Основания : п.п 3 .п .36 «Правил пожарной безопасности»утвержденный приказом	   В коридорах 1,2 и 3 этажах не было замены ленолиума Устранено частично. Имеются заявки в РОО
6	П.74.Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В здании школы не использовать приемники электрической энергии с нарушением конструкции и систем защиты, предусмотренных заводом – изготовителем, в том числе поврежденными и незакрепленными электроустановочными изделиями (в каб.казахского языка).	 Устранено

7	П.84.Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В школе соединение,оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей произвести при помощи опрессовки,сварки,пайки или специальных зажимов(1этаж в холле).Основание п.80 « Правил пожарной безопасности », Приложение к приказу Министра по ЧС РК от 21 февраля 2022г №55.	
8	Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В школе автоматическую пожарную сигнализацию привести в исправное состояние.	 Устранено
9	Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Предоставить акт приемки в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам. Основание: п.70 п.п.3« Правил пожарной безопасности » Приложение к приказу Министра по ЧС РК от 21февраля 2022года. №55.	 Устранено

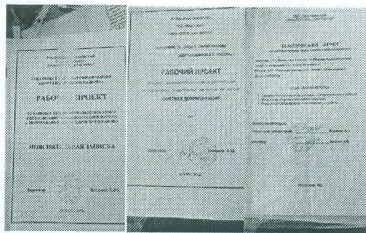

Директор школы

Кулекина .Б.А

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 22/_____

Новокубанский с.о.
Место составления

15.04.2022 г.
Время 9:25

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка** № 22 от 04.04.2022 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**
ТАУКЕЛОВ РАСИЛЬЖАН КАИРОВИЧ - Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района
АЗИМБАЕВ ЕЛАМАН ДУЙСЕНБЕКОВИЧ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района
ЖУМАНОВ ДАУРЕН САЛЫКОВИЧ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района

4. **Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

390940000020, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Новокубанка отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

КГУ «Общеобразовательная школа села Новокубанка отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области», АКМОЛИНСКАЯ, ШОРТАНДИНСКИЙ, Новокубанка.

5. **Период проведения проверки** 14.04.2022 - 15.04.2022

6. **За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:** В период с 14-15.04.2022 года проведена проверка по особому порядку, в области пожарной безопасности, объекта КГУ «Общеобразовательная школа села Новокубанка отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области», расположенный по адресу: Акмолинская область Шортандинский район, село Новокубанка, по итогам проверки выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности, а именно:

КГУ «Общеобразовательная школа села Новокубанка отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
---	---	----------------------	---

1	П. 1 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	1. В здании школы разработать и вывесить инструкцию о мерах пожарной безопасности на основе требований настоящих Правил, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений. Основание: п.5 Приложение 1 п. 1 «Правил пожарной безопасности», Приложение к приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 18.07.2022
2	П. 2 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	2. В планах эвакуации привести в соответствие содержание графической и текстовой части, с местом расположением кнопок ручных пожарных извещателей, телефонных аппаратов, средств пожаротушения (огнетушителей). Основание: п. 12 Приложение 2 п.1 «Правил пожарной безопасности», Приложение к приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 18.07.2022
3	П. 35 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	3. Под лестничным маршам убрать горючие материалы (книги). Основание: п. 24 п. п. 10 «Правил пожарной безопасности», Приложение к приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 18.07.2022
4	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	4. В школе объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход», «Эвакуационный (запасный) выход», «Дверь эвакуационного выхода» с автономным питанием и от

			электросети, используемые на путях эвакуации, привести в исправное состояние. Основание: п. 35 «Правил пожарной безопасности», Приложение к приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 18.07.2022
5	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	5. Не применять на путях эвакуации 1,2 и 3-этажах горючие материалы, не соответствующие классу пожарной опасности для отделки, облицовки и окраски полов (линолеум), либо же предоставить сертификаты соответствия и протокола. Основание: п. 36 п. п. 3 «Правил пожарной безопасности», Приложение к приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 18.07.2022
6	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	6. В здании школы не использовать приемники электрической энергии с нарушением конструкции и систем защиты, предусмотренных заводом-изготовителем, в том числе поврежденными и незакрепленными электроустановочными изделиями (в каб. казахского языка). Основание: п. 86 п.п.2 «Правил пожарной безопасности», Приложение к приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 18.07.2022
7	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	7. В школе соединение, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей произвести при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов

			(1-этаж в холле). Основание: п. 80 «Правил пожарной безопасности», Приложение к приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 18.07.2022
8	П. 128 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	8. В школе автоматическую пожарную сигнализацию привести в исправное состояние. Основание: п. 6 «Правил пожарной безопасности», Приложение к приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 18.07.2022
9	П. 130 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	9. Предоставить акт приемки в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам. Основание: п. 70 п. п. 3 «Правил пожарной безопасности», Приложение к приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п. 130 Проверочного листа, приложение №3.; срок устранения: 18.07.2022

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителем субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)


Ст. инспектор ОПС  Мушапов В.С.

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), подпись

«15» 04 2022 г.



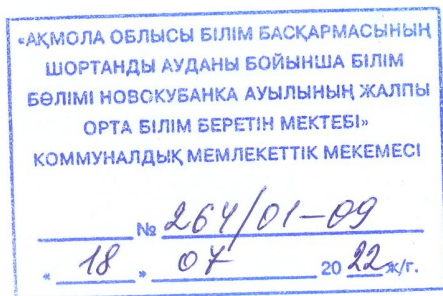

Начальнику ОЧС

Шортандинского района подполковнику
гражданской защиты Р.Таукелову
от и.о.директора КГУ «Общеобразовательная
школа села Новокубанка отдела образования
по Шортандинскому району
управления образования Акмолинской области»
Семёновой С.А.

Информация

Согласно предписанию № 22 от 15.04.2022г по КГУ «Общеобразовательная школа села Новокубанка отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области», расположенной по адресу село Новокубанка улица Кан Де Хана 15, установлены все незначительные нарушения:

№	Незначительные нарушения	результат	Дата исполнения	ФИО Исполнитель/должность
1	Инструкция о мерах пожарной безопасности	(устранено)	02.05.2022	Лукашевич Е.С. завхоз
2	План эвакуации графический	(не устранено)	01.07.2022	Лукашевич Е.С. завхоз
3	Акт приёмки в эксплуатацию систем и установок пожарной сигнализации	(устранено)	01.07.2022	Лукашевич Е.С. завхоз



И.о.директора школы



Семёнова С.А.

«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ»
ШОРТАНДЫ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ
БӨЛІМІ НОВОКУБАНКА АУЫЛЫНЫҢ ЖАЛПЫ
ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

№ 01-09/265
18 04 2022 ж.г.

Исполняющий обязанности начальника
отдела по чрезвычайным ситуациям
Шортандинского района
майор гражданской защиты
Аубакирову Е.Т.

План
по устранению выявленных нарушений
по КГУ «Общеобразовательная
школа села Новокубанка отдела образования по
Шортандинскому району управления
образования Акмолинской области»

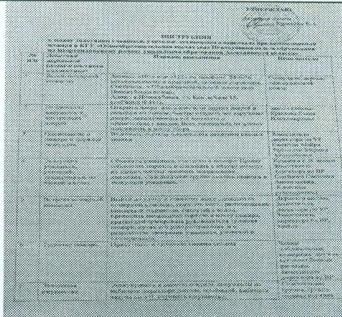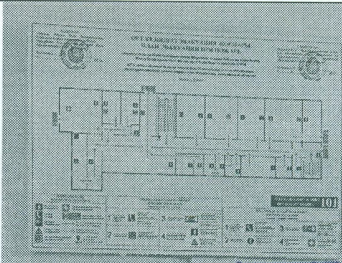№ п п	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Выявленные нарушения и их устранения	Когда и кем было исполнено
1	п. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначитель ное	В здании школы разработать и вывесить инструкцию о мерах пожарной безопасности на основе требований настоящих Правил, исходя из специфики зданий, сооружений	 Устранено
2	п.2 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначитель ное	В планах эвакуации привести в соответствие содержание графической и текстовой части, с местом расположением кнопок ручных пожарных извещателей, телефонных аппаратов, средств пожаротушения (огнетушителей).	 Устранено

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ІШІК ІШҚАРАЛАР МИНИСТРЛІГІ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ ШОРТАНДЫ АУДАНЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС №

20 22 ж. «18» 07