
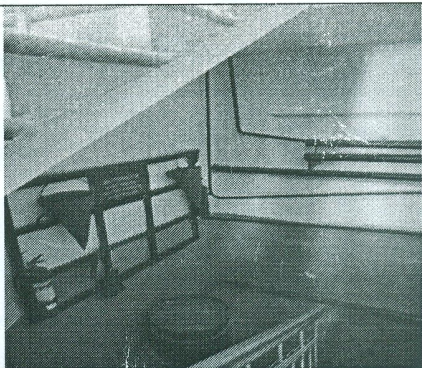
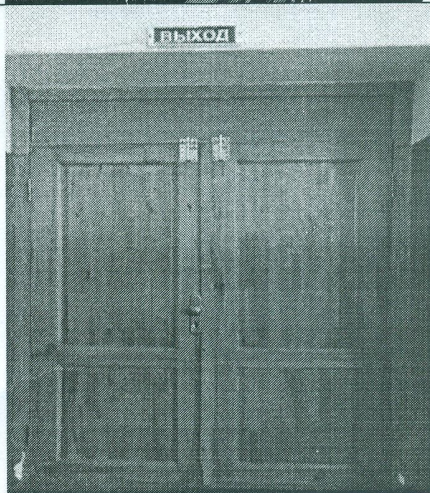
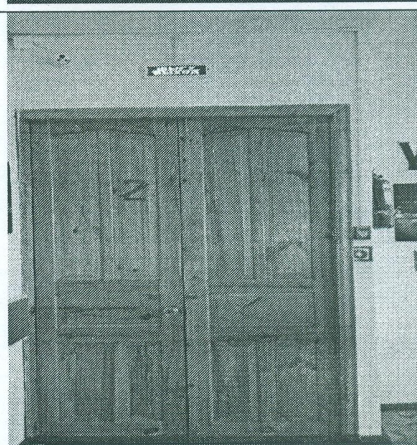
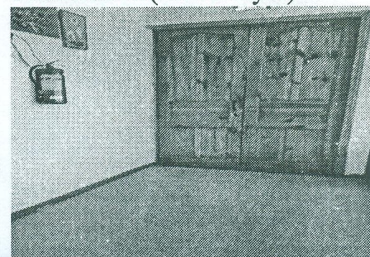
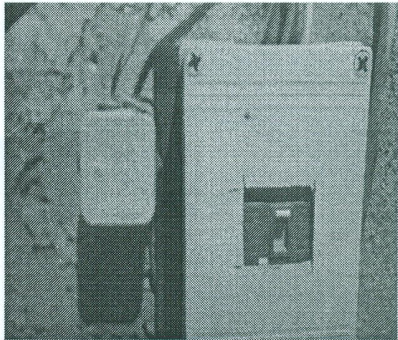
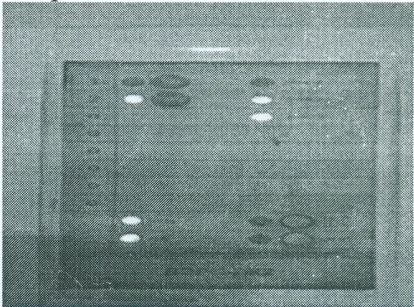


|   |                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | п.37 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования, учебных заведений                                 | Грубое |                                                                                                                                                                                                                                | 26.02..2023 г. <b>устранено</b> рабочими по обслуживанию здания Спиридо П.В., Корчановым А.А.                                                             |
| 4 | П.61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности                 | Грубое |                                                                                                                                                                                                                               | 14.03.2023 г. <b>устранено</b> рабочими по обслуживанию здания Спиридо П.В.                                                                               |
| 5 | П.62 Проверочный лист, приложение № 3 в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности | Грубое | <br>На 3 этаже школы к выходу у лестничного марша объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход», отремонтированы( копия журнала учета технического обслуживания и ремонта установки пожарной автоматики прилагается) | 05.05.2023г. <b>устранено</b> ИП «Heliodor Service» Цветковым В.А.                                                                                        |
| 6 | п.66 Проверочный лист № 3 в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности             | Грубое | <p>В школе на путях эвакуации 1,2,3 этажах применяютсягорючие материалы, не соответствующие классу пожарной опасности(линолеум)</p>                                                                                         | 10.01.2023 рабочими по школе Спиридо П.В., Корчанов А.А. на 1 этаже левое крыло заменен ленолиум 62,5 кв.м, в соответствии «Правил пожарной безопасности» |

|    |                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                         |        | <p>на 1 этаже левое крыло заменен ленолиум 62,5 кв.м, в соответствии «Правил пожарной безопасности»( копия Сертификата прилагается)</p> <p>Правое крыло 1 этажа и 2,3 этажи линолеум <b>не заменен</b></p>                                                                                                                                       | <b>неисправлено</b>                                                                                                                                                                       |
| 7. | П.83 Проверочного листа, приложение №3 в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности   | Грубое | <p>В подвале на главном автомате соединения, оконцевания и ответвления жил проводов произведены без опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.</p>                                                                                                    | <p>20.04.2023 произведен ремонт главного автомата соединения оконцевания и ответвления жил проводов специальными зажимами школьным электриком Семёновым И.В.</p> <p><b>исправлено</b></p> |
| 8. | П.96 Проверочного листа , приложение №3 в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности  | Грубое | <p>Допускается складирование золы и шлака вблизи здания школы и котельной(3 метра), содержащие раскаленные и тлеющие материалы, после выгребания из топок не удаляются в специально отведенное для них место, исключая возможность возникновения пожара</p>  | <p><b>10.04.2023</b> ТОО «Новокубанское» оказало содействие в вывозе шлака с территории школы</p> <p><b>устранено</b></p>                                                                 |
| 9  | п.120 Проверочного листа, приложение № 3 в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности | Грубое | <p>В котельной автоматическая пожарная сигнализация в не исправном состоянии</p>                                                                                                                                                                             | <p>05.05.2023г. ИП «Heliodor Service» Цветковым В.А. <b>устранена</b> не исправность</p>                                                                                                  |

|    |                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | п.4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности | Грубое | <p>В библиотеке при расстановке мебели и оборудования не обеспечен беспрепятственный подход к первичным средствам пожаротушения</p>  | <p>01.03.2023 рабочими по школе Спиридо П.В., Корчанов А.А. произведена перестановка мебели в библиотеке обеспечен беспрепятственный подход к первичным средствам пожаротушения</p> <p><b>устранено</b></p> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Директор школы

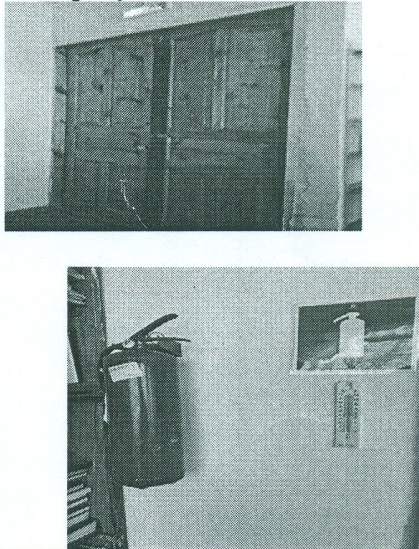

Кулекина .Б.А

# ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 5/\_\_\_\_\_

Новокубанский с.о.  
Место составления

22.02.2023 г.  
Время 10:15

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Ақмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта), на основании которого проведен профилактический контроль** № 5 от 16.02.2023 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора**  
ТАУКЕЛОВ РАСИЛЬЖАН КАИРОВИЧ - Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района  
ЖУМАНОВ ДАУРЕН САЛЫКОВИЧ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района

4. **Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора), его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

390940000020, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Новокубанка отдела образования по Шортандинскому району управления образования Ақмолинской области".

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:**

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Новокубанка отдела образования по Шортандинскому району управления образования Ақмолинской области", Ақмолинская область, Шортандинский район, Новокубанка, Кан де Хана (улица), 15.

5. **Период проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора** 21.02.2023 - 22.02.2023

6. **За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Новокубанка отдела образования по Шортандинскому району управления образования Ақмолинской области"

| № | Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения) | Оценка степени риска | Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений,сроки их устранения        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении               | Незначительное       | 1. Завхозу необходимо пройти обучение и инструктаж по вопросам пожарной безопасности, |

|   |                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности                                                                                                      |                | обучение работников организаций мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности, утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 9 июня 2014 года № 276. Основание: п. 8 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 29.05.2023 |
| 2 | П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности  | Незначительное | 2. Дежурный персонал необходимо обеспечить комплектом ключей от всех замков дверей здания согласно возложенным на него функциям. Основание: п. 10 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 29.05.2023                                                                                                                     |
| 3 | П. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности | Грубое         | 3. В школе у главного входа под лестничным маршем не допускать хранение горючего материала (деревянный ящик с горючими отходами). Основание: п. п. 10 п. 24 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 29.05.2023                                                                                                           |
| 4 | П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении                                                                      | Грубое         | 4. Запоры на дверях эвакуационных выходов со спортзала и библиотеки обеспечить возможностью                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|   |                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности                                                                                                      |        | их свободного открывания изнутри без ключа. Основание: п. 34 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 29.05.2023                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 | П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности | Грубое | 5. На 3 этаже школы к выходу у лестничного марша объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход», «Эвакуационный (запасный) выход», «Дверь эвакуационного выхода» с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации, привести в исправное состояние. Основание: п. 35 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 29.05.2023 |
| 6 | П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности | Грубое | 6. В школе на путях эвакуации 1, 2 и 3 этажах демонтировать горючие материалы, не соответствующие классу пожарной опасности (линолеум). Основание: п. п. 3 п. 36 «Правил пожарной безопасности», Приложение к приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 29.05.2023                                                                                                                                   |
| 7 | П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности | Грубое | 7. В подвале на главном автомате соединения, оконцевания и ответвления жил проводов произвести при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п. 80 «Правил пожарной безопасности»,                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                        |        | утвержденный приказом<br>Министра по чрезвычайным<br>ситуациям Республики<br>Казахстан от 21 февраля 2022<br>года № 55;<br>срок устранения: 29.05.2023                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8  | П. 96 Проверочный лист в сфере<br>государственного контроля в области<br>пожарной безопасности в отношении<br>объектов независимо от категории,<br>предназначения и вида деятельности  | Грубое | 8. Золу и шлак,<br>содержащие раскаленные<br>и тлеющие материалы,<br>после выгребания из топок<br>удалять в специально<br>отведенное для них место,<br>исключающее возможность<br>возникновения пожара.<br>Основание: п. 113 «Правил<br>пожарной безопасности»,<br>утвержденный приказом<br>Министра по чрезвычайным<br>ситуациям Республики<br>Казахстан от 21 февраля 2022<br>года № 55;<br>срок устранения: 29.05.2023 |
| 9  | П. 120 Проверочный лист в сфере<br>государственного контроля в области<br>пожарной безопасности в отношении<br>объектов независимо от категории,<br>предназначения и вида деятельности | Грубое | 9. В котельной<br>автоматическую пожарную<br>сигнализацию привести<br>в исправное состояние.<br>Основание: п. 6 «Правил<br>пожарной безопасности»,<br>Приложение к приказу<br>Министра по чрезвычайным<br>ситуациям Республики<br>Казахстан от 21 февраля 2022<br>года № 55;<br>срок устранения: 29.05.2023                                                                                                               |
| 10 | П. 4 "Проверочный лист в сфере<br>государственного контроля и надзора<br>в области пожарной безопасности в<br>отношении организаций образования,<br>учебных заведений"                 | Грубое | В библиотеке необходимо<br>обеспечить<br>беспрепятственный подход<br>к первичным средствам<br>пожаротушения. Основание:<br>п. 208 «Правил пожарной<br>безопасности»,<br>утвержденный приказом<br>Министра по чрезвычайным<br>ситуациям Республики<br>Казахстан от 21 февраля 2022<br>года № 55;<br>срок устранения: 29.05.2023                                                                                            |

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи

Семёнова С.А. Сир

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, подпись)

Ст. инспектор ОЧС А. Мурзаев Д.С.

9. Предписание получил (ФИО (при наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Семёнова С.А. Сир

«21» 02 2023.



Исполняющему обязанности начальника отдела  
по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района  
майору гражданской защиты  
Е.Т.Аубакирову

директора КГУ «Общеобразовательная школа села Новокубанка по  
Шортандинскому району управления образования Акмолинкой  
области» Кулекина.Б.А

Служебное письмо

Согласно предписанию №5 от 16.02.2023г по КГУ «Общеобразовательная школа села Новокубанка по Шортандинскому району управления образования Акмолинкой области» расположенного по адресу село Новокубанка, ул Кан де хана 15.

Устранены все нарушения:

1. Завхозу необходима пройти обучение и инструктаж по вопросам обучения работников организаций мера пожарной безопасности требования к содержанию учебных программ обучению мерам пожарной безопасности утвержденный приказом – прошла обучение инструктаж по вопросам обучения работников организаций мера пожарной безопасности требования к содержанию учебных программ обучению мерам пожарной безопасности утвержденный приказом
2. Дежурный персонал необходимо обеспечить комплектом ключей всех замков дверей здание согласно возложенным на него функциям. Основания «Правил пожарной безопасности» утвержденный приказом- дежурный персонал обеспечен запасным комплектом ключей от всех замков дверей здания. Каждый ключ обеспечен биркой с надписью о его принадлежности к соответствующему замку.
3. В школе у главного входа под лестничным маршем не допускать хранения горючего материала. Основания «Правил пожарной безопасности» утвержденный приказом- под лестничным маршем произведена уборка горючего материала, на данный момент все чисто.
4. Запоры на дверях эвакуационных выходов со спортзала и библиотеки обеспечить возможностью их свободного открытия изнутри без ключа. Основания п.34 «Правил пожарной безопасности» утвержденный приказом- Запоры на дверях эвакуационных выходов со спортзала и библиотеки открываются свободно без ключа
5. На 3 этаже школы к выходу у лестничного марша объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход», «Эвакуационный выход», «Дверь эвакуационного выхода» с автономным питанием и от электросети, используемые на пути эвакуации, привести в исправное состояние- устранены, исправном состоянии.
6. В школе на путях эвакуации 1,2, и 3 этажах демонтировать горючие материалы, не соответствующие классу пожарной опасности- заменен ленолиума частично на 1 этаже «Эвакуационный выход», в коридорах 1,2 и 3 этажах не было замены ленолиума
7. В подвале на главном автомате соединения оконцевания и ответвления жил проводов произвести при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов – произведена работа по устранению
8. Зола и шлак, содержащие раскаленные тлеющие материалы, после выгребания из топок удалять в специально отведенное для них место исключая возможность возникновения пожара- шлак вывезен
9. В котельной автоматическую пожарную сигнализацию привести в исправное состояние- приведены в соответствие
10. В библиотеке необходимо обеспечить беспрепятственный подход к первичным средствам пожаротушения- обеспечен беспрепятственный подход

Директор школы:

Кулекина.Б.А



№ 164  
30.05.2023

Исполняющий обязанности начальника  
отдела по чрезвычайным ситуациям  
Шортандинского района  
майор гражданской защиты  
Аубакирову Е.Т.

**План**  
**по устранению выявленных нарушений**  
**по КГУ «Общеобразовательная школа села Новокубанка**  
**отдела образования по Шортандинскому району**  
**управления образования Акмолинской области»**

| №<br>пп | Перечень<br>выявленных<br>нарушений (пункты<br>требований и<br>наименования<br>проверочных листов<br>по которым<br>выявлены<br>нарушения)                                                              | Оценка<br>степени<br>риска | Выявленные нарушения и их<br>устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Когда и кем было<br>исполнено                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | п. 4 Проверочный<br>лист в сфере<br>государственного<br>контроля в области<br>пожарной<br>безопасности в<br>отношении объектов<br>независимо от<br>категории,<br>предназначения и<br>вида деятельности | Незначительное             | Завхоз не прошел обучение и<br>инструктаж по вопросам<br>пожарной безопасности,<br>обучение работников<br>организаций мерам пожарной<br>безопасности и требования к<br>содержанию учебных программ<br>по обучению мерам пожарной<br>безопасности<br><br>28.02.2023г. завхоз прошла<br>обучение по пожарной<br>безопасности в учебном центре<br>«Астана Тех-Центр»(копия<br>протокола и удостоверения<br>прилагается) | 28.02.2023 завхоз<br>Крылова Е.В. прошла<br>обучение по пожарной<br>безопасности<br>Протокол №11-ПТМ от<br>28.02.2023<br><br>устранено |
| 2       | п.6 Проверочный<br>лист в сфере<br>государственного<br>контроля в области<br>пожарной<br>безопасности в<br>отношении объектов<br>независимо от<br>категории,<br>предназначения и<br>вида деятельности  | Незначительное             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18.04.2023 г. рабочий по<br>обслуживанию здания<br>Спиридо П.В.<br><br>устранено                                                       |

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ  
АКМОЛА ОБЛЫСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР  
ДЕПАРТАМЕНТІ ШОРТАНДЫ АУДАНЫНЫҢ  
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ»  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС №  
2023 ж. 30.05