
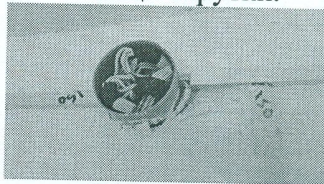
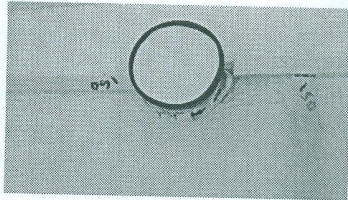



2	П 2 п 86 « Правил пожарной безопасности», № 55, п 75 Проверочного листа, приложении № 3		В спортивном зале, в помещении для хранения инвентаря лампа была без плафона . Заменили на новую лампу с плафоном	01.04.2024г устранено электриком школы.
				
3	П 80 «Правил пожарной безопасности», №55 п.83 Проверочного листа, приложение №3		В распределительной коробке медеецинского кабинета соединения жил проводов произведены при помощи скрутки.	01.04.2024г Устранено электриком школы
			 	
4	П6 «Правил пожарной безопасности» №55 п120		В школе в неисправном состоянии прибор речевого извещателя, в котельной автоматическая пожарная сигнализация в неисправном состоянии.	01.04.2024г устранено ИП «МИРАС»
			 	
5	П.7 и п.3 п.70		В школе отсутствует проектная	

	Правил пожарной безопасности» № 55, п. 121 Проверочного листа приложение №3		документация на системы и установки пожарной автоматики, акт приемки в эксплуатации систем и установок пожарной автоматики по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам.	Подана заявка в Отдел образования.
--	---	--	---	--

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 11/_____

Новокубанский с.о.
Место составления

19.03.2024 г.
Время 9:43

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 11 от 04.03.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
АЗИМБАЕВ ЕЛАМАН ДУЙСЕНБЕКОВИЧ - и.о. начальника Отдела по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района
МЭДИ ЖАНГЕЛДІ ҚАЙРАТҰЛЫ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района
ЖУМАНОВ ДАУРЕН САЛЫКОВИЧ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

390940000020, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Новокубанка отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Новокубанка отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Шортандинский район, Новокубанка, Кан де Хана (улица), 15.

5. Период проведения проверки 18.03.2024 - 19.03.2024

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:


Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Новокубанка отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	1. В школе на путях эвакуации 1, 2 и 3-этажах демонстрировать горючие материалы, не соответствующие классу пожарной опасности


			(линолеум) или предоставить сертификат соответствия. Основание: п. п. 3 п. 36 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 24.06.2024
2	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	2. В спортивном зале, помещении для хранения инвентаря на электрическую лампу установить защитный плафон. Основание: п. п. 2 п. 86 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 24.06.2024
3	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	3. В распределительной коробке медицинского кабинета соединения жил проводов произвести при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п. 80 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 24.06.2024
4	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	4. В школе привести в исправное состояние прибор речевого извещателя, а также привести в исправное состояние автоматическую пожарную сигнализацию в котельной. Основание: п. 6 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;

			срок устранения: 24.06.2024
5	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	5. Предоставить проектную документацию на системы и установки пожарной автоматики, а также акт приемки в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам. Основание: п. п. 7 и п. п. 3 п. 70 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 24.06.2024


7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителем субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Курманшаев Баир Асеевич 

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Ст. инженер ОЧС лейтенант 2/3 Мадиев Н.К. 

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Курманшаев Баир Асеевич 

« 19 » 03 2024 г.



АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ
ШОРТАНДЫ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ
БОЛІМІ НОВОКУБАНКА АУЫЛЫНЫҢ ЖАЛПЫ
ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

175 № 175
16. шолма 20 24 ж/г.

Начальнику ОУС
Шортандинского района
Майору гражданской защиты
Аубакирову Е.Т.
От и.о.директора
КГУ «Общеобразовательная школа
села Новокубанка отдела
образования
по Шортандинскому району
управления образования
Акмолинской области»
Чавид Ж.

Служебное письмо.

1. В школе на путях эвакуации 1,2,3, этажах применяются горючие материалы, не соответствующие классу пожарной опасности (линолеум)

Не исправлено - (Подана заявка в Отдел образования)

2. В спортивном зале, в помещении для хранения инвентаря лампа была без плафона. Заменяли на новую лампу с плафоном.

Устранено – электриком школы

3. В распределительной коробке медицинского кабинета соединения жил проводов произведены при помощи скрутки.

Устранено – электриком школы.

4. В школе в неисправном состоянии прибор речевого из вещателя ,в котельной автоматическая пожарная сигнализация в неисправном состоянии.

Устранено – ИП « МИРАС»

5. В школе отсутствует проектная документация на системы и установки пожарной автоматики ,акт приёмки в эксплуатации систем и установок пожарной автоматики по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам

Не исполнено - Подана заявка в Отдел образования.

И.о. Директор школы :



Чавид Ж.


«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
ШОРТАНДЫ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ
БӨЛІМІ НОВОКУБАНКА АУЫЛЫНЫҢ ЖАЛПЫ
ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Исх № 01-09/102
25.04.2024 ж.г.

Исполняющий обязанности начальника
отдела по чрезвычайным ситуациям
Шортандинского района майор
гражданской защиты Аубакирову Е.Т.

План
по устранению выявленных нарушений
по КГУ «Общеобразовательная школа села Новокубанка
отдела образования по Шортандинскому району
управления образования Акмолинской области»

№ пп	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Выявленные нарушения и их устранения	Когда и кем было исполнено
1	п 3 п 36 «Правил пожарной безопасности», утверждённый приказом по №55,п66 Проверочного листа,приложение №3		В школе на путях эвакуации 1,2,3, этажах применяются горючие материалы, не соответствующие классу пожарной опасности (линолеум) на 1 этаже левое крыло заменен противопожарным линолеумом 62,5 кв.м, в соответствии «Правил пожарной безопасности» (копия Сертификат прилагается)	Подана заявка в Отдел образования.

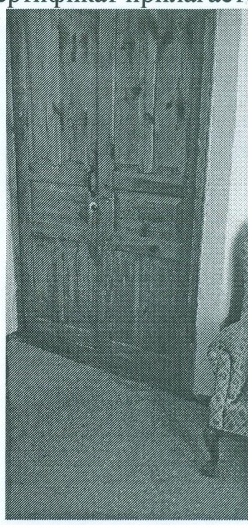

на 1 этаже кабинет домоводства
(пожарный выход), заменён линолеум
62,5кв.м, в соответствии (Правил
пожарной безопасности)

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ ШОРТАНДЫ АУДАНЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС №
2024 ж. 25.04